

PLANTA BAIXA  
esc 1:100

Descrição	Subsolo	Térreo	Garagem	2º Pavimento	Tipo 4º ao 9º Pav.	Cobertura	Entreforr o	CMI	CME	CMV	Total
QUADRO DE ÁREAS											
ATC (m²)	-	352,56	-	-	-	-					352,56
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01											
AP 10L	-	1	-	-	-	-		-	-	-	1
CO2 4KG	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
CO2 6KG	-	1	-	-	-	-		-	-	-	1
Pó ABC 4KG	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Pó ABC 6KG	-	1	-	-	-	-		-	-	-	1
PQS BC 6KG	-	2	-	-	-	-		-	-	-	2
PQS 6KG	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Total											5

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05											
Código da Placa	Dimensões(mm)										
13D	316x158	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13E	316x158	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
17	316x158	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
23	179x179	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
1	150x150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	150x150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	150x150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06											
Blocos Autônomos	-	-	12	-	-	-	-				12
Sistema de Baterias	-	-	-	-	-	-	-				0
Sistema de Geradores	-	-	-	-	-	-	-				0

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08											
Lotação:		-	254	-	-	-	-	-	-	-	
Tipo de edificação	Grupo e divisão	Pavimento	Sem chuveiros ou sem detectores automáticos		Com chuveiros ou com detectores automáticos		Tipo de escada				
			Saída única	Mais de uma saída	Saída única	Mais de uma saída					
Escolar	E-1	-	-	X	-	-	-				
Capacidade de unidade de passagem:		100									
Número de unidade de passagem projetada:		3									
PCF 60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PCF 90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0


GÁS GLP/GN – NT 3-02			
Tipo de Cilindro/Botijão	Capacidade Individual	Nº de Cilindros	Capacidade Total
Estacionário (Kg)	-	-	0
Transportável (Kg)	45	2	90

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO		
Endereço: Praça Homero de Menezes, s/nº - Val Paraíso, Carmo/RJ		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Carmo		
Responsável técnico de segurança: Marcelo Damaceno Almeida		
Conselho Técnico: CREA/RJ	nº de matrícula: 1997100318	
Decreto Estadual adotado (nº e ano): Decreto Estadual nº 42/20018	Nº de pavimentos: 1	Ocupação do subsolo: -
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:	SIM ( X ) NÃO ( )	Ano da construção ou do licenciamento: -
Lotação prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F): -		
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.): ventiladores		

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II			
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
E	ESCOLAS E CULTURA FÍSICA	E-1	Escolar em Geral
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO – NT 1-04			
Risco		Carga de incêndio (MJ/M²) (Apenas para o grupo J)	
Médio 1		-	

RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis
x	Gás liquefeito de petróleo
	Gás natural
	Armazenamento de produtos perigosos
	Fogos de artifício
	Vaso sob pressão (caldeira)
	Grupo motogerador
	Sistema de ar condicionado e ventilação mecânica
x	Exaustão mecânica da(s) cozinha(s)

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018	
x	Tabela adotada, conforme anexo III do Decreto nº 42/2018
x	Extintores
	Hidrantes e mangotinhos
	Chuveiros automáticos
x	Sinalização de segurança
x	Iluminação de emergência
	Alarme de incêndio
	Deteção de incêndio
x	Saídas de emergência
	Plano de emergência
	SPDA
	Controle de fumaça
	Hidrante urbano
	Acesso de viaturas em edificações
	Compartimentação vertical
	Compartimentação horizontal
	Segurança estrutural contra incêndio
	Controle de Materiais de Acabamento
	Separação entre edificações
	Elevador de emergência
	Brigada de incêndio
	Sistema de resfriamento
	Sistema fixo de gases limpos e CO2
	Sistema de espuma

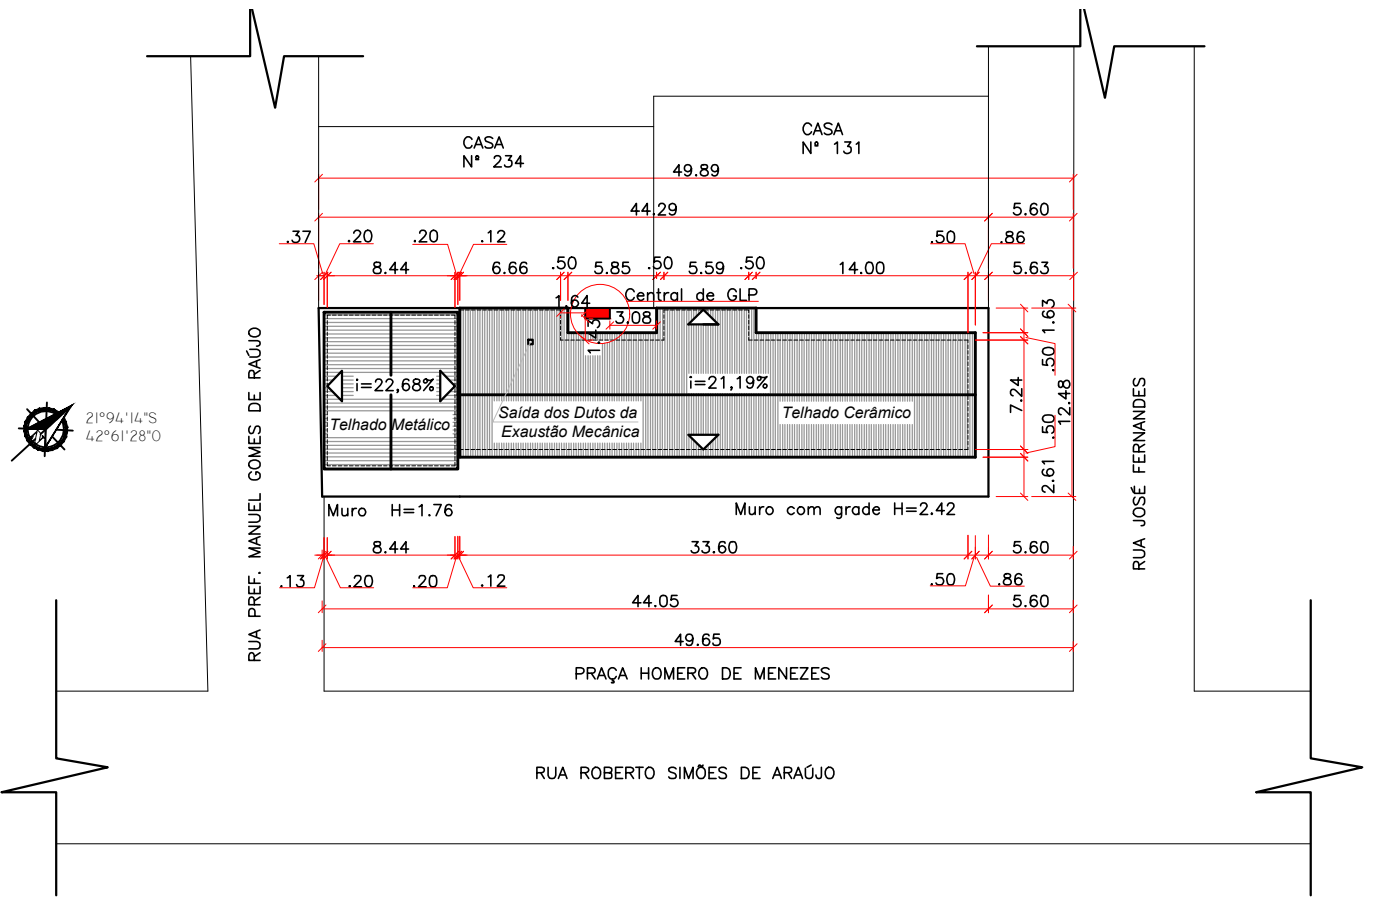

PLANTA DE SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E COBERTURA  
esc 1:500

MCN  
Engenharia e serviços Ltda

Projeto PPCI da Creche Escola Municipal Cícero Goulart de Souza

Endereço: Praça Homero de Menezes, s/nº, Val Paraíso, Carmo/RJ

Proprietário: Prefeitura Municipal de Carmo

Autor do Projeto e Responsável Técnico: Marcelo Damaceno Almeida

Responsável Técnico: Marcelo Damaceno Almeida

Proprietário

Engenheiro Civil e Seg. do Trabalho  
CREA-RJ 1997100318

ART: 2020210231273

APROVAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO LOTE	543,46m²
PAV. TÉRREO	352,56m²
PAV. SUPERIOR	-
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	352,56m²

Assunto: Planta Baixa, Cortes, Fachada, Cobertura e Situação.

Obs.:

Data  
11/04/2022

Escala  
Indicada

01/02  
R01  
A1