


1 PLANTA BAIXA
1 : 100

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO		
Endereço: Avenida Nilo Freitas, s/nº, Córrego da Prata, Carmo/RJ		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Carmo		
Responsável técnico de segurança: Marcelo Damaceno Almeida		
Conselho Técnico: CREA/RJ	Nº de matrícula: 1997100318	
Decreto Estadual adotado (nº e ano): Decreto Estadual nº 42/20018	Nº de pavimentos: 1	Ocupação do subsolo: -
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:	SIM (X)	Ano da construção ou do licenciamento: -
Lotação prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F): -		
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.): ventiladores		

GÁS GLP/GN – NT 3-02			
Tipo de Cilindro/Botijão	Capacidade Individual	Nº de Cilindros	Capacidade Total
Estacionário (Kg)	-	-	0
Transportável (Kg)	13	2	26

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II			
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
E	ESCOLAS E CULTURA FÍSICA	E-1	Escolar em Geral
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO – NT 1-04			
Risco	Carga de incêndio (MJ/M²) (Apenas para o grupo J)		
Médio 1	-		

LEGENDA EQUIPAMENTOS	
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ BC - 6KG
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP - 10L
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO - CO2 - 6KG
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
	DIREÇÃO ROTA DE FUGA
	FINAL ROTA DE FUGA

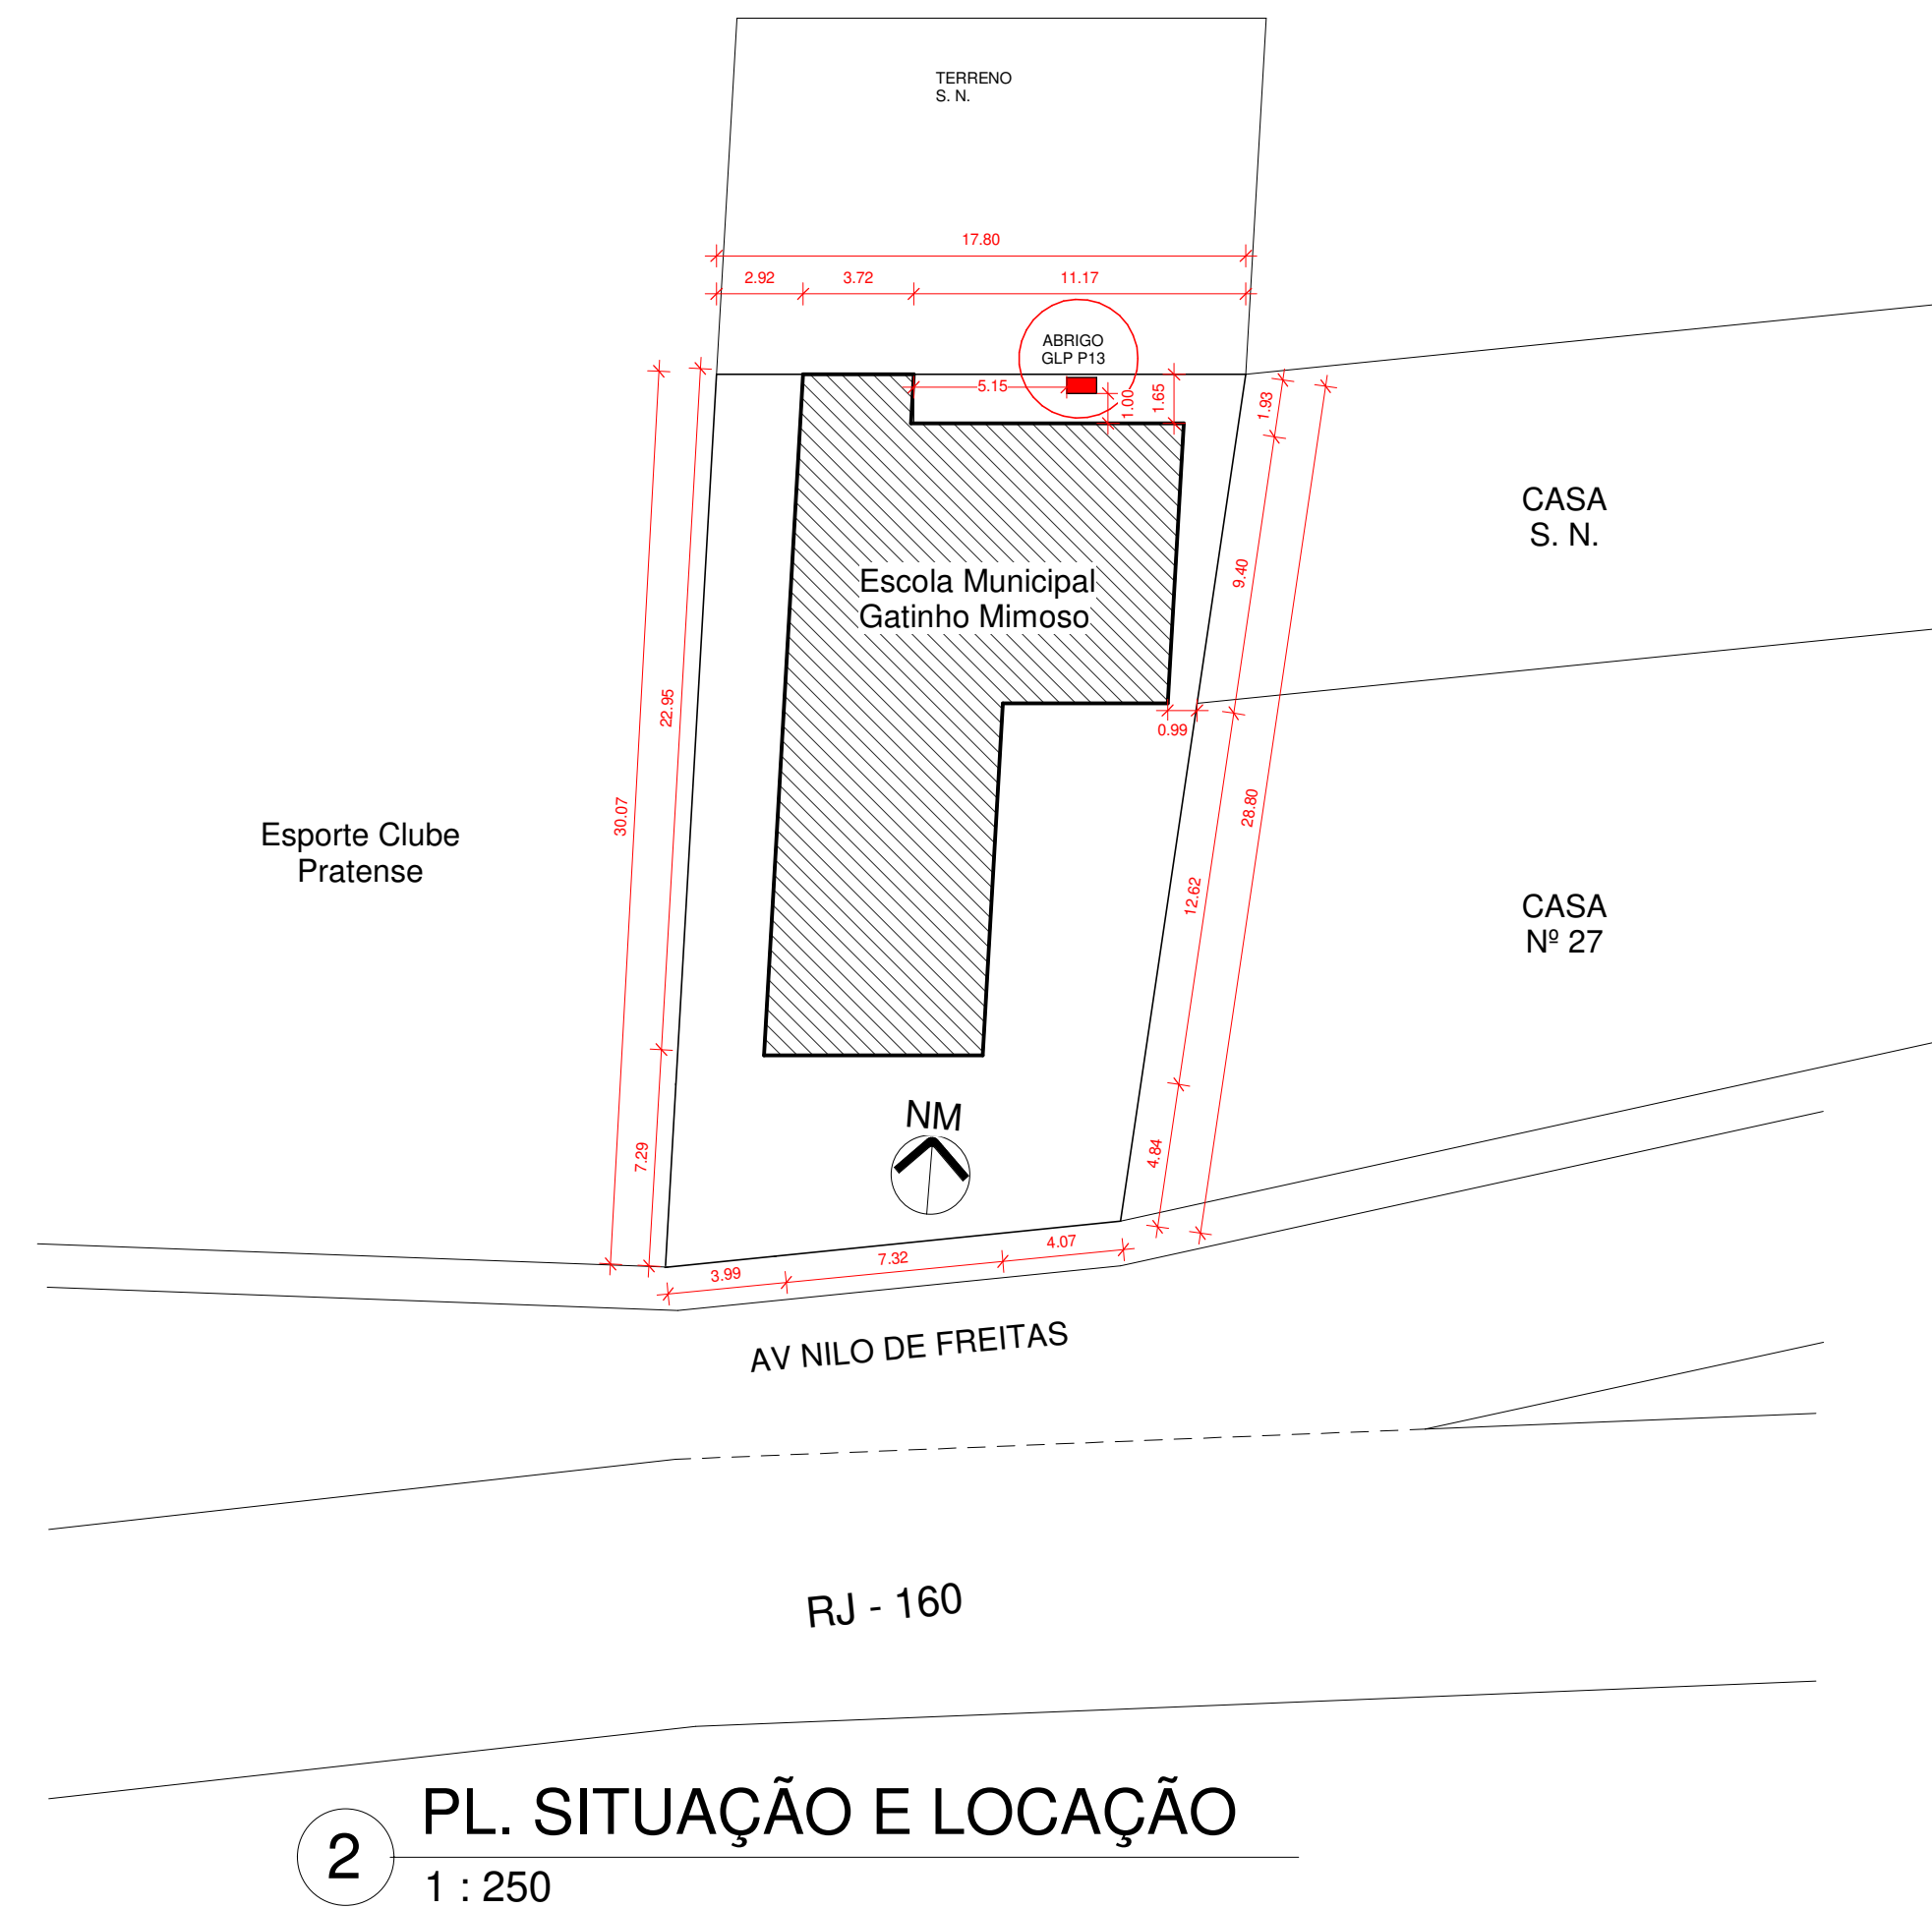

2 PL. SITUAÇÃO E LOCAÇÃO
1 : 250

Descrição	Subsolo	Térreo	Garagem	2º Pavimento	Tipo 4º ao 9º Pav.	Cobertura	Entreforro	CMI	CME	CMV	Total
QUADRO DE ÁREAS											
ATC (m²)	-	214,73	-	-	-	-	-	-	-	-	214,73
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01											
AP 10L	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CO2 4KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
CO2 6KG	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pó ABC 4KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pó ABC 6KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
POS BC 6KG	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05											
Código da Placa	Dimensões(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13E	316x158	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	316x158	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
17	316x158	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
23	179x179	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
1	150x150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	150x150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	150x150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08											
Lotação:	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de edificação	Grupo e divisão	Pavimento	Sem chuveiros ou sem detectores...	Com chuveiros ou com detectores...	Tipo de escada	-	-	-	-	-	-
Escolar	E-1	Térreo	Saída única	Mais de uma saída	Saída única	Mais de uma saída	-	-	-	-	-
Capacidade de unidade de passagem:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de unidade de passagem projetada:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCF 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PCF 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06											
Blocos Autônomos	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Sistema de Baterias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sistema de Geradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018											
x	Tabela adotada, conforme anexo III do Decreto nº 42/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hidrantes e mangotinhos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chuveiros automáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Sinalização de segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iluminação de emergência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alarme de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deteção de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Saídas de emergência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plano de emergência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Controle de fumaça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hidrante urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acesso de viaturas em edificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compartimentação vertical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compartimentação horizontal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Segurança estrutural contra incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Controle de Materiais de Acabamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Separação entre edificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elevador de emergência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brigada de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de resfriamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema fixo de gases limpos e CO2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de espuma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018											
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Gás liquefeito de petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gás natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Armazenamento de produtos perigosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fogos de artifício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vaso sob pressão (caldeira)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo motorizador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de ar condicionado e ventilação mecânica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Exaustão mecânica da(s) cozinha(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJETO PPCI DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL GATINHO MIMOSO	
Endereço:	Avenida Nilo Freitas, S/nº - Carmo/RJ
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Carmo
Autor do Projeto e Responsável Técnico:	Marcelo Damaceno Almeida
Proprietário	
Engenheiro civil e Seg. do Trabalho CREA-RJ 1997100318	
ART: 2020210191025	QUADRO DE ÁREAS
APROVAÇÃO:	ÁREA DO LOTE 482,52m² PAV. TÉRREO 214,73m² PAV. SUPERIOR - m² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 214,73m²
Assunto: Planta Baixa, Cortes, Fachada, Cobertura e Situação.	
Obs.:	Folha: 01/02 R01 A1
Data 04/04/2022	Escala indicada